



VODOMERNI JAŠEK VJ-1

PREREZ

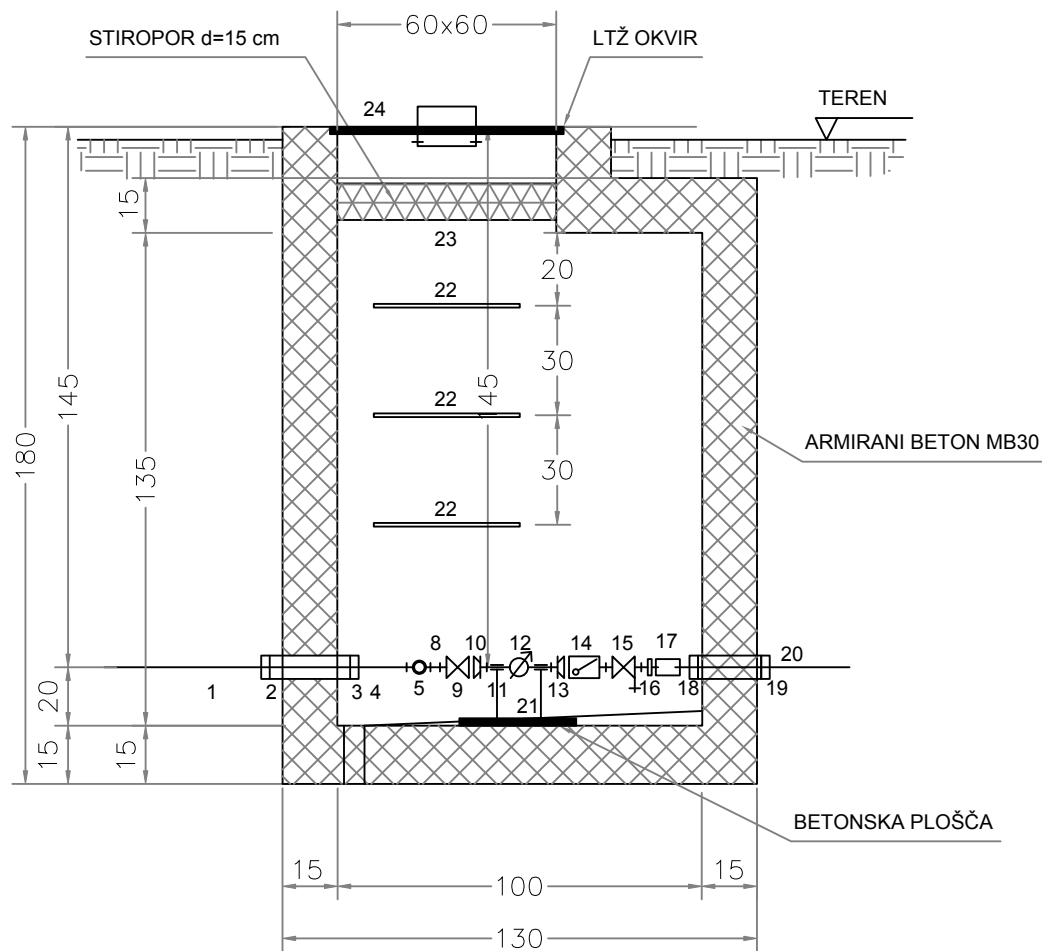

TLORIS

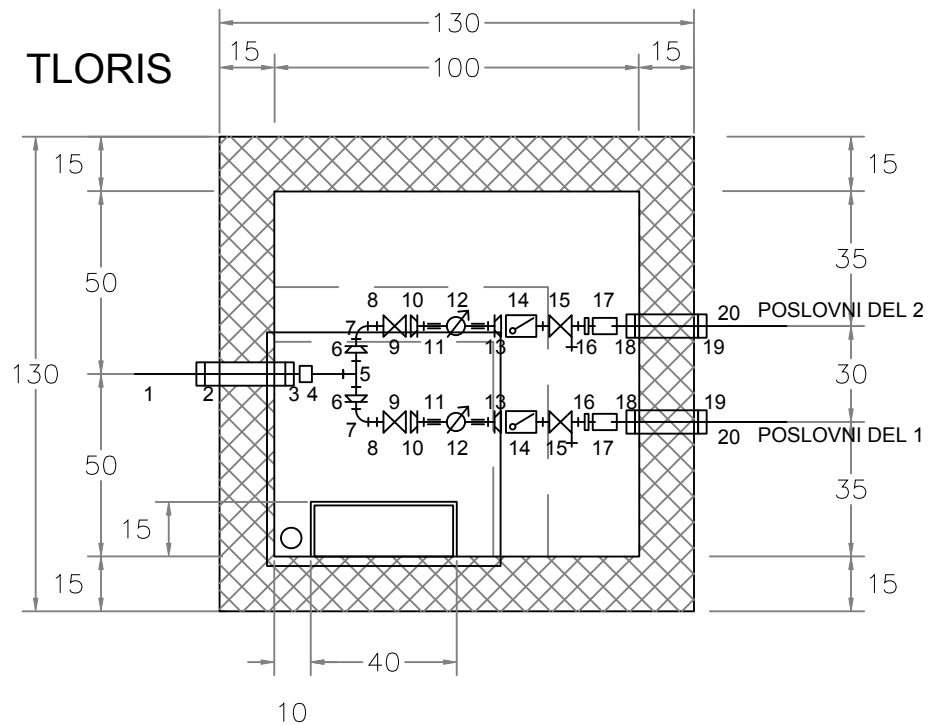

OPOMBA:

PREHODE CEVI TRAJNOELASTIČNO ZATESNITI, JAŠEK MORA BITI VODOTESEN. IZPUST Ø50 mm SE IZVEDE LE V VODOPROPUSTNIH TERENIH.

	OZNAKA	DN [mm]	Enota	Skupaj
1	Priključna pocinkana predizolirana cev	d40	m	xx
2	Zaščitna cev PE	d 90	m	2
3	Gumi tesnilo za PE cev	d 90	kos	2
4	Spojka ravna z notranjim navojem	d40/R" 1 1/2"	kos	1
5	T-kos z robom 90°	R 1 1/2"/R1 1/2"	kos	1
6	Reducirni kos	R 1 1/2" - 1"	kos	2
7	Koleno z robom 90°	R 1"	kos	2
8	Dvojna vložna spojka	P R 1"	kos	2
9	Pipa krogelna	R1"	kos	2
10	Reducirni kos	R 1" - 3/4"	kos	2
11	Varovalna spojka za vodomer	R 3/4"	kos	2
12	Vodomer MO-D5 s holandcema	DN20	kos	2
13	Razširitveni kos	R 3/4" - 1"	kos	2
14	Nepovratni ventil	DN25	kos	2
15	Pipa krogelna z izpustom	DN25	kos	2
16	Dvovijačnik z zunanjim navojem	R 1"	kos	2
17	Spojka ravna z notranjim navojem	R 1"	kos	2
18	Gumi tesnilo za PE cev	d 63	kos	4
19	Zaščitna cev PE	d 63	kos	2
20	Priključna pocinkana predizolirana cev	d25	m	xx
21	Konzola za vodomer	.	kos	4
22	Vstopno železo	d 15	kos	3
23	Toplotna izolacija	s=15 cm	kos	1
24	LTŽ vstopni pokrov	600x600	kos	1

Naročnik/ Investitor: OBČINA ILIRSKA BISTRICA Bazoviška 14, 6525 ILIRSKA BISTRICA				Objekt: UREDITEV GREGORČIČEVE C. OBRAČALIŠČA ZA AVTOBUS PRI DOMU NA VIDMU V ILIR.BISTRICI		
INIS Igor Papež s.p. Milojke Štrukelj 19, 5250 SOLKAN tel/fax.: (05) 300 58 50 e-mail: igor.papez@siol.net				Del objekta: SHEME		
	Ime:	ID Številka:	Podpis:	Vrsta STROJNE INSTALACIJE načrta:		
Odg. vodja projekta:	VILJEM FABČIČ, u.d.i.a	ZAPS 0050		Naslov SHEMA risbe: UREDITVE VODOMERNEGA JAŠKA VJ-1 Z ARMATURAMI		
Odg.projektant:	IGOR PAPEŽ, u.d.i.s.	IZS S-0212				
Izdelovalec:	IGOR PAPEŽ, u.d.i.s.	IZS S-0212				
Kontroliral:						
Štev.projekta: 679-13, S-010	ID številka podjetja: IZS 1998	Datum: dec. 2013	Faza: PZI	Merilo:	Sprememba:	List: 4.