
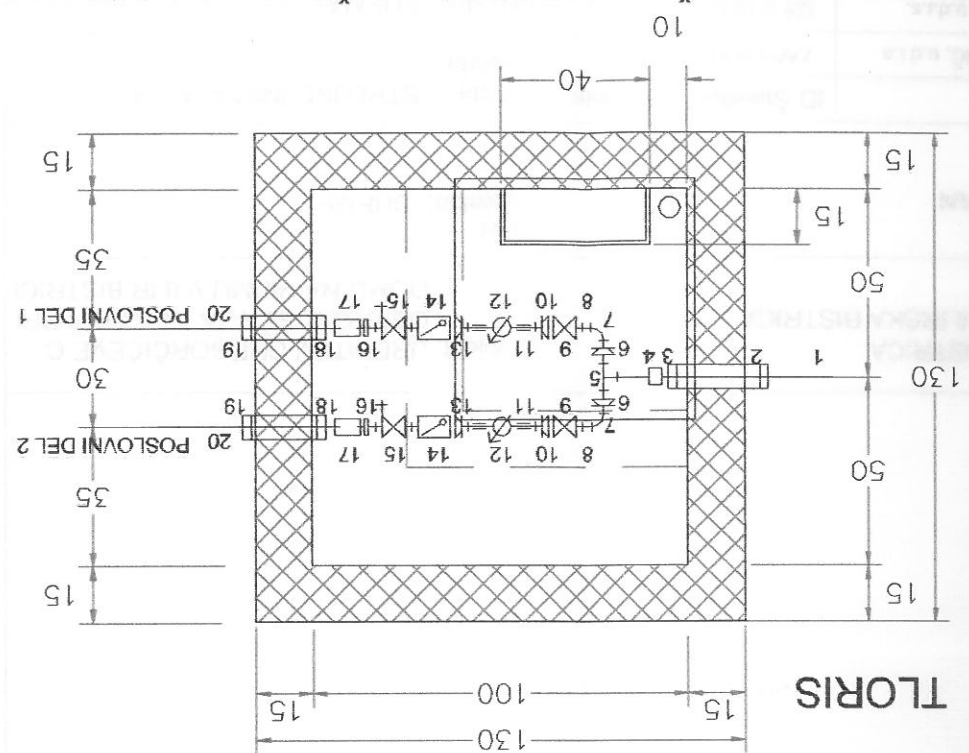


VODOMERNI JAŠEK VJ-1

PREREZ

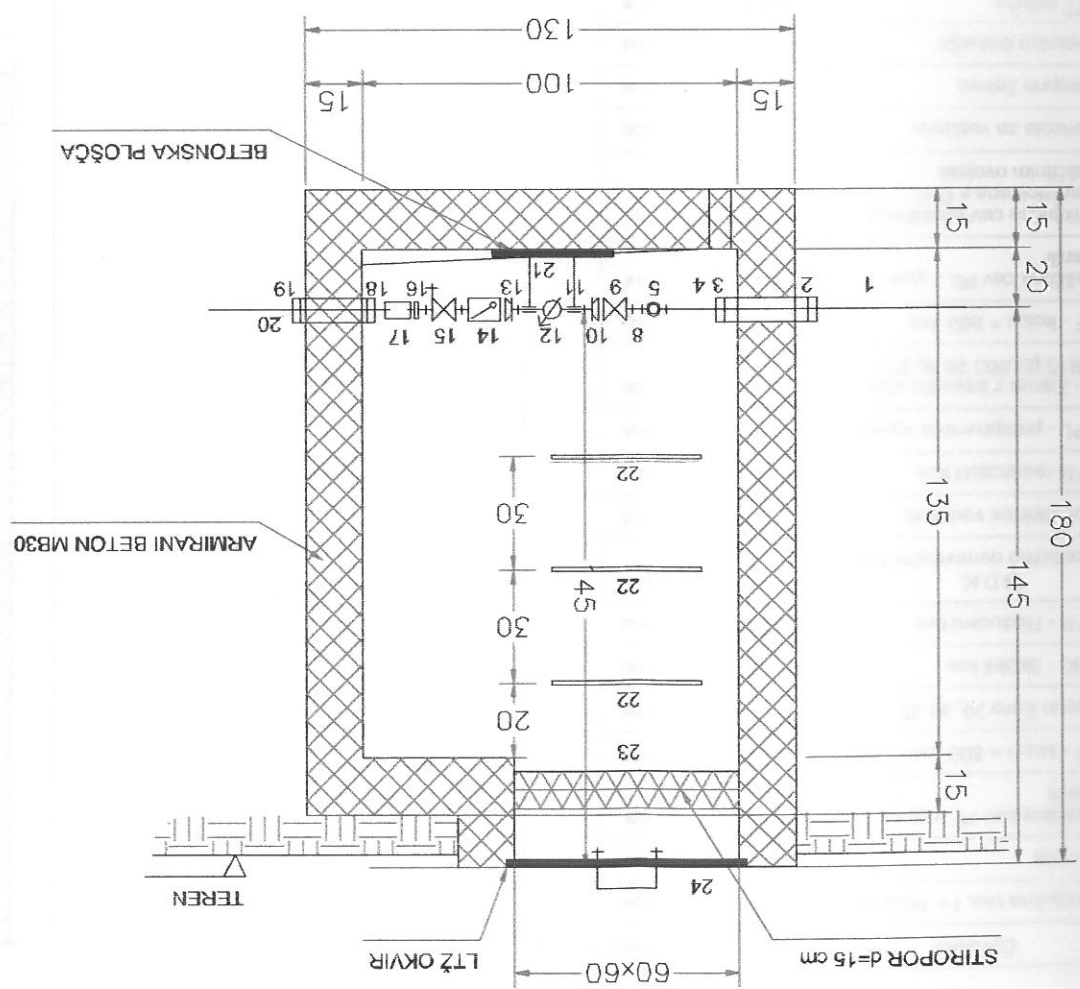

OPOMBA: PREHODE CEVI TRAJNOELASTIČNO ZATESNITI, JAŠEK MORA BITI VODOTESEN. IZPUST Ø50 mm SE IZVEDE LE V VODOPROPUSTNIH TERENIH.

OZNAKA	DN [mm]	Enota	Skupaj
1	d40	m	xx
2	Zaščitna cev PE	d 90	kos
3	Gumi tesnilo za PE cev	d 90	kos
4	Spojka ravna z notranjim navojem	d40/R" 1 1/2"	kos
5	T-kos z robom 90°	R 1 1/2"/R1 1/2"	kos
6	Reductorni kos	R 1 1/2" - 1"	kos
7	Koleno z robom 90°	R 1"	kos
8	Dvojna vložna spojka	P R 1"	kos
9	Pipa krogeina	R1"	kos
10	Reductorni kos	R 1" - 3/4"	kos
11	Varovalna spojka	R 3/4"	kos
12	Vodomer MO-D5 s holandcema	DN20	kos
13	Razširitveni kos	R 3/4" - 1"	kos
14	Nepovratni ventili	DN25	kos
15	Pipa krogeina z izpuštom	DN25	kos
16	Dvojtačnik z zunanjim navojem	R 1"	kos
17	Spojka ravna z notranjim navojem	R 1"	kos
18	Gumi tesnilo za PE cev	d 63	kos
19	Zaščitna cev PE	d 63	kos
20	Priljučna pocinkana predizolirana cev	d25	m
21	Konzola za vodomer		kos
22	Vstopno železo	d 15	kos
23	Topolna izolacija	s=15 cm	kos
24	LTŽ vstopni pokrov	600x600	kos

Naročnik/ OBČINA ILIRSKA BISTRICA	Investitor: Bazoviška 14, 6525 ILIRSKA BISTRICA	Del objekta: SHEMA	Objekt: UREDITEV GREGORČIČEVE C. OBRAČALIŠČA ZA AVTOBUS PRI DOMU NA VIDMU V ILIR.BISTRICI
Ime:	Podpis:	Vrsta STROJNE INSTALACIJE	načrta:
Odg. vodja projekta: VILJEM FABČIČ, u.d.l.a	ID Številka: ZAPS 0050	Naslov SHEMA	risbe: JAŠKA VJ-1 Z ARMATURAMI
Odgovallec: IGOR PAPEŽ, u.d.l.s.	IZS S-0212	Merilo:	Sprememba:
Kontrola:	IZS S-0212	PZI:	4.
Štev. projekta: 679-13, S-010	ID številka podležja: IZS 1998	Datum: dec. 2013	List